

街のあらゆる空間で、 空気を変える ダイキンのソリューション。



ダイキンの清潔。菌やウイルスが気になる空間にも安心を


エアコン内部のニオイを抑制(熱交換器の清潔)

清潔アルミフィン(標準装備※1) **NEW**


清潔引替

室内機の熱交換器(アルミフィン)に、
耐食性や親水性の高い3層コーティング※2。

熱交換器(フィン)断面図イメージ

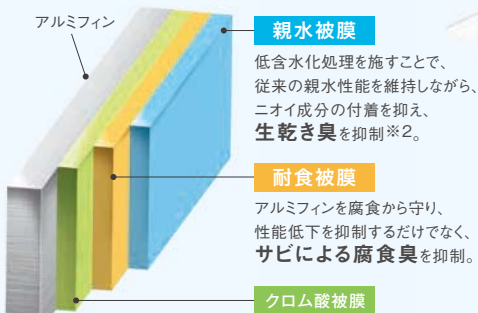

■親水被膜の臭気成分付着の流れ

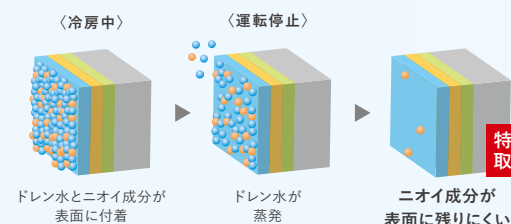

吸い込む空気をキレイに

抗菌・防カビフィルター
(標準装備※3)

抗菌・防カビ
フィルター

抗菌※6・防カビ※7作用のあるプレフィルター。

※6.試験機関:財団法人 日本紡績検査協会
試験番号:026368-1,026368-2
試験方法:JIS L 1902 菌液吸収法
試験対象:2種類の細菌 試験結果:抗菌活性値2.0以上
※7.試験機関:財団法人 日本紡績検査協会
試験番号:026368-3
試験方法:JIS Z 2911 かび抵抗性試験
試験対象:4種のカビ菌 試験結果:カビ抵抗性表示 0(ゼロ)

フィルターの試験結果であり、
実機での試験結果ではありません。

菌・ウイルス対策に

チタンアパタイトフィルター(別売品)

吸い込んだ菌やウイルスを吸着して抑制※4※5。
抗菌・防カビフィルターとあわせて使用する
ことで、室内空気の清潔性を高めます。

試験空間での24時間後のフィルターに付着した菌・ウイルスへの
効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

※1.スタイリッシュフローを除く。また壁掛形、床置形は2層コーティング(親水被膜+耐食被膜1層)を採用。 ※2.臭い成分は使用空間に浮遊している成分のため、使用環境によって効果が異なります。 ※3.天井埋込ダクト形のみ、抗菌・防カビフィルターは別売品です。 ※4.試験機関:(一財)日本食品分析センター 試験番号 第203030567-001号 試験方法:フィルム密着法 試験対象:フィルターに付着した1種類の菌で実施 試験結果:24時間で99%以上抑制 ※5.試験機関:(一財)日本食品分析センター 試験番号 第203052102号 中国科学院 生物物理研究所 試験方法:フィルム密着法 試験対象:フィルターに付着した2種類のウイルスで実施 試験結果:24時間で99%以上抑制

ダイキンの環境対応。環境に配慮した空調機を

冷媒漏えいを毎日チェック

冷媒漏えい検知機能※8(標準搭載※9) **NEW**

店舗・オフィスエアコン室外機内蔵のセンサーで冷媒漏れを毎日監視。さらに、室外機にIoT端末を取付けるだけで※9冷媒漏れを検知すると、直ちにメールでお知らせします。

1台から対応可能IoT端末を取付けるだけの簡単施工!




アシスネットサービス契約で
利用可能(契約料金が必要です。)

※8.床置形同時運転マルチP224・P280形を除く。
※9.サービス利用には、別途「アシスネットサービス」の契約(有償)が必要です。

冷媒漏えい検知システムは
JRA GL-17に適合しています。
適応対象機種一覧はこちらから
ご確認ください。



冷媒漏えいを検知できるエアコン(空調機+アシスネットサービス)



毎日冷媒漏れを診断し、
結果をサーバーに記録

クラウドサーバー

冷媒漏れを検知すると
メールで直ちに知らせ

機器の異常も検知してメールでお知らせ

トラブル発生時には、系統・異常内容を登録先に
メールでお知らせ。早期対応が可能になります。



ダイキンの高品質施工。

フレアレスジョイント (室内機・室外機ともに標準付属※1)

**NEW**

室内機や室外機の配管接続部をラッパ状に広げる「フレア加工」は、適切に加工しないとガス漏れの原因となる重要な作業ですが、作業者の技量により品質にばらつきが出やすく、熟練の知識と技術が必要となる作業でした。この「フレア加工」を無くすことで、熟練の技術や経験を必要とせず、配管施工の「簡単」「安心」「品質向上」が見込めます。




簡単

フレア加工不要、初級者でも素早く施工

現地配管を直管のまま差し、ナットを締めるだけの簡単作業なので、フレア加工失敗の心配がなくなります。経験が浅い初級者でも、すばやく高品質に仕上がります。




STEP 1




内外バリを取り
配管にマーキングする

STEP 2



フレアレスジョイントに
配管を差す

STEP 3



スパナで締めて完了

取付前



取付後



フレアレスジョイントの
施工手順動画を
ご覧いただけます。




一台あたりの配管工事作業時間を約14%短縮

条件: 配管施工 (配管切断～配管加工～室内・外機の接続) の時間をフレアレスジョイント有・無で比較 (当社調べ)

安心

「抜けない」「漏れない」構造※2

作業者の技量不足やミスによるガス漏れのリスクを低減します。

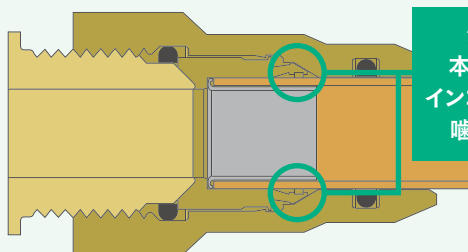

ジョイントを廻すと、
本体側に締まっていき、
インコア外側の爪が押され、
噛み込み、固定される。

スリーブの爪部が配管に食い込むことで、抜けにくく、ガス漏れしにくい安心の構造。


品質向上

締め込み施工が均一にできる

配管挿入位置、ナット締め付け位置をマーキングするので、作業ミスや品質のばらつきが起きにくく、仕上がりを目視で確認できるため安心です。



マーキングゲージ
(別売品) BFL1A

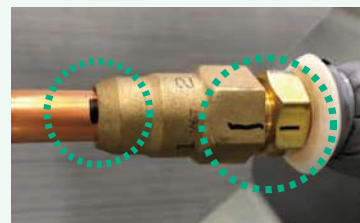

※1. P224・P280形室内機、床置形同時運転マルチ用室外機 (P224・P280形)、スタイリッシュフローを除く。 ※2. 施工要領書の手順に従い、適切に施工した場合。

ダイキン工業株式会社 空調営業本部

本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

お客様総合窓口 **ダイキンコンタクトセンター**

WEBから <https://www.daikincc.com>

お電話から **0120-881-081** (全国共通フリーダイヤル)